marem
TRAITEMENT DES EAUX

Novarem 7700

ADOUCISSEURS COLLECTIF - INDUSTRIE
VANNE 1 '' 1/4 HAUT DÉBIT

www.marem.com


Habitat collectif
Tertiaire
Eaux de process

- *Bouteille polyester anti-corrosion*
- *Vanne Fleck en matière composite anti-corrosion.*
- *Débit de service jusqu'à 8 m3/h.*
- *Programmateur électronique: réglage rapide et aisé.*

Turbine de comptage intégrée supprimant la pose d'un compteurr à impulsions additionnel.



Novarem 7700

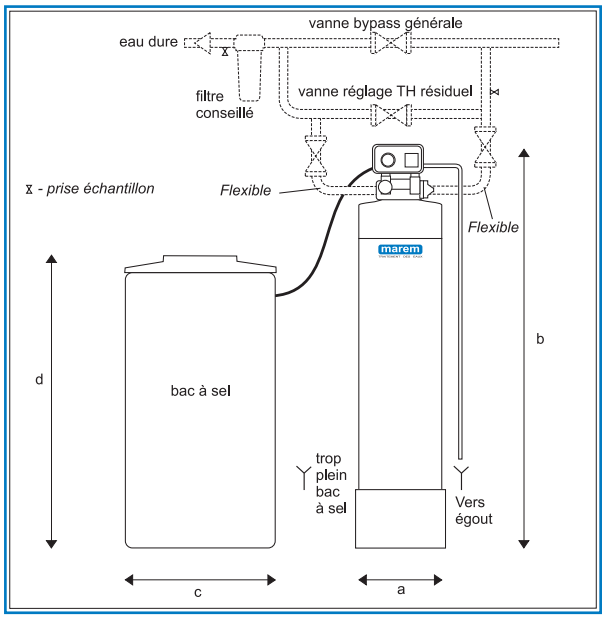

Code	a	b	c	d
B7750	264	1 587	530	800
B77775	335	1 594	530	1 050
B77100	360	1 875	530	1 050
B77150	410	1 872	715	1 100
B77200	481	1 963	830	1 160
B77250	543	1 962	830	1 160

POSE ET REGLEMENTATION

- Poser un anti-retour de type EA en amont de l'adoucisseur.

- Créer une rupture de charge à la mise à l'égout.

- Selon le décret 2001-220 du 20/12/2001, les adoucisseurs collectifs doivenr être entretenus deux fois par an.

- Le fabricant des bouteilles recommande le raccordement de l'adoucisseur en flexibles.

- Pour l'eau chaude sanitaire, l'adoucissement doit être complété par un traitement filmogène anti-tartre, anti-corrosion.



Vanne Fleck en matière composite anti-corrosion.

- Double détassage.
- Programmateur électronique: réglage rapide et aisé.

MODES DE FONCTIONNEMENT

Volumétrique électronique

- Régénération au volume consommé.
- Comptage par turbine intégrée à la vanne.
- Affichage du volume utile restant avant régénération.
- Témoin d'impulsions par diode témoin.
- Repérage des cycles par faisceau lumineux plus robuste et précis que par micro-switch.

La précision de la turbine à ampoule reed prend en compte les petits débits.

CARACTERISTIQUES

Code	Volume de résine	Pouvoir d'échange °th	Débit maxi m3h	Cons, de sel par régé. (kg)	Capacité du bac à sel	Vol, traité m3 selon dureté à extraire			
						15°th	20°th	25°th	30°th
B7750	50	250	8	8	150L	17	12	10	8
B77775	75	375	8	11	200L	25	19	15	12
B77100	100	500	8	15	200L	33	25	20	17
B77150	150	750	8	22	300L	50	37	30	25
B77175	200	1000	8	30	300L	66	50	40	33
B77225	250	1250	8	38	400L	83	62	50	41

Pour l'ECS conserver un TH de 10° à 12°
** dureté à extraire = dureté de l'eau brute- dureté résiduelle*

Tél. : 01 69 83 83 27 Fax : 01 69 83 83 28

10 Avenue Emile Aillaud 91350 GRIGNY
STE MAREM S.A.S. au capital de 70.000 € - SIRET 709 802 763 00020 APE 4673B
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modi ications techniques à notre matériel sans contestation possible

Création : www.gtb-communication.eu